


# Схема управления с водяным нагревателем

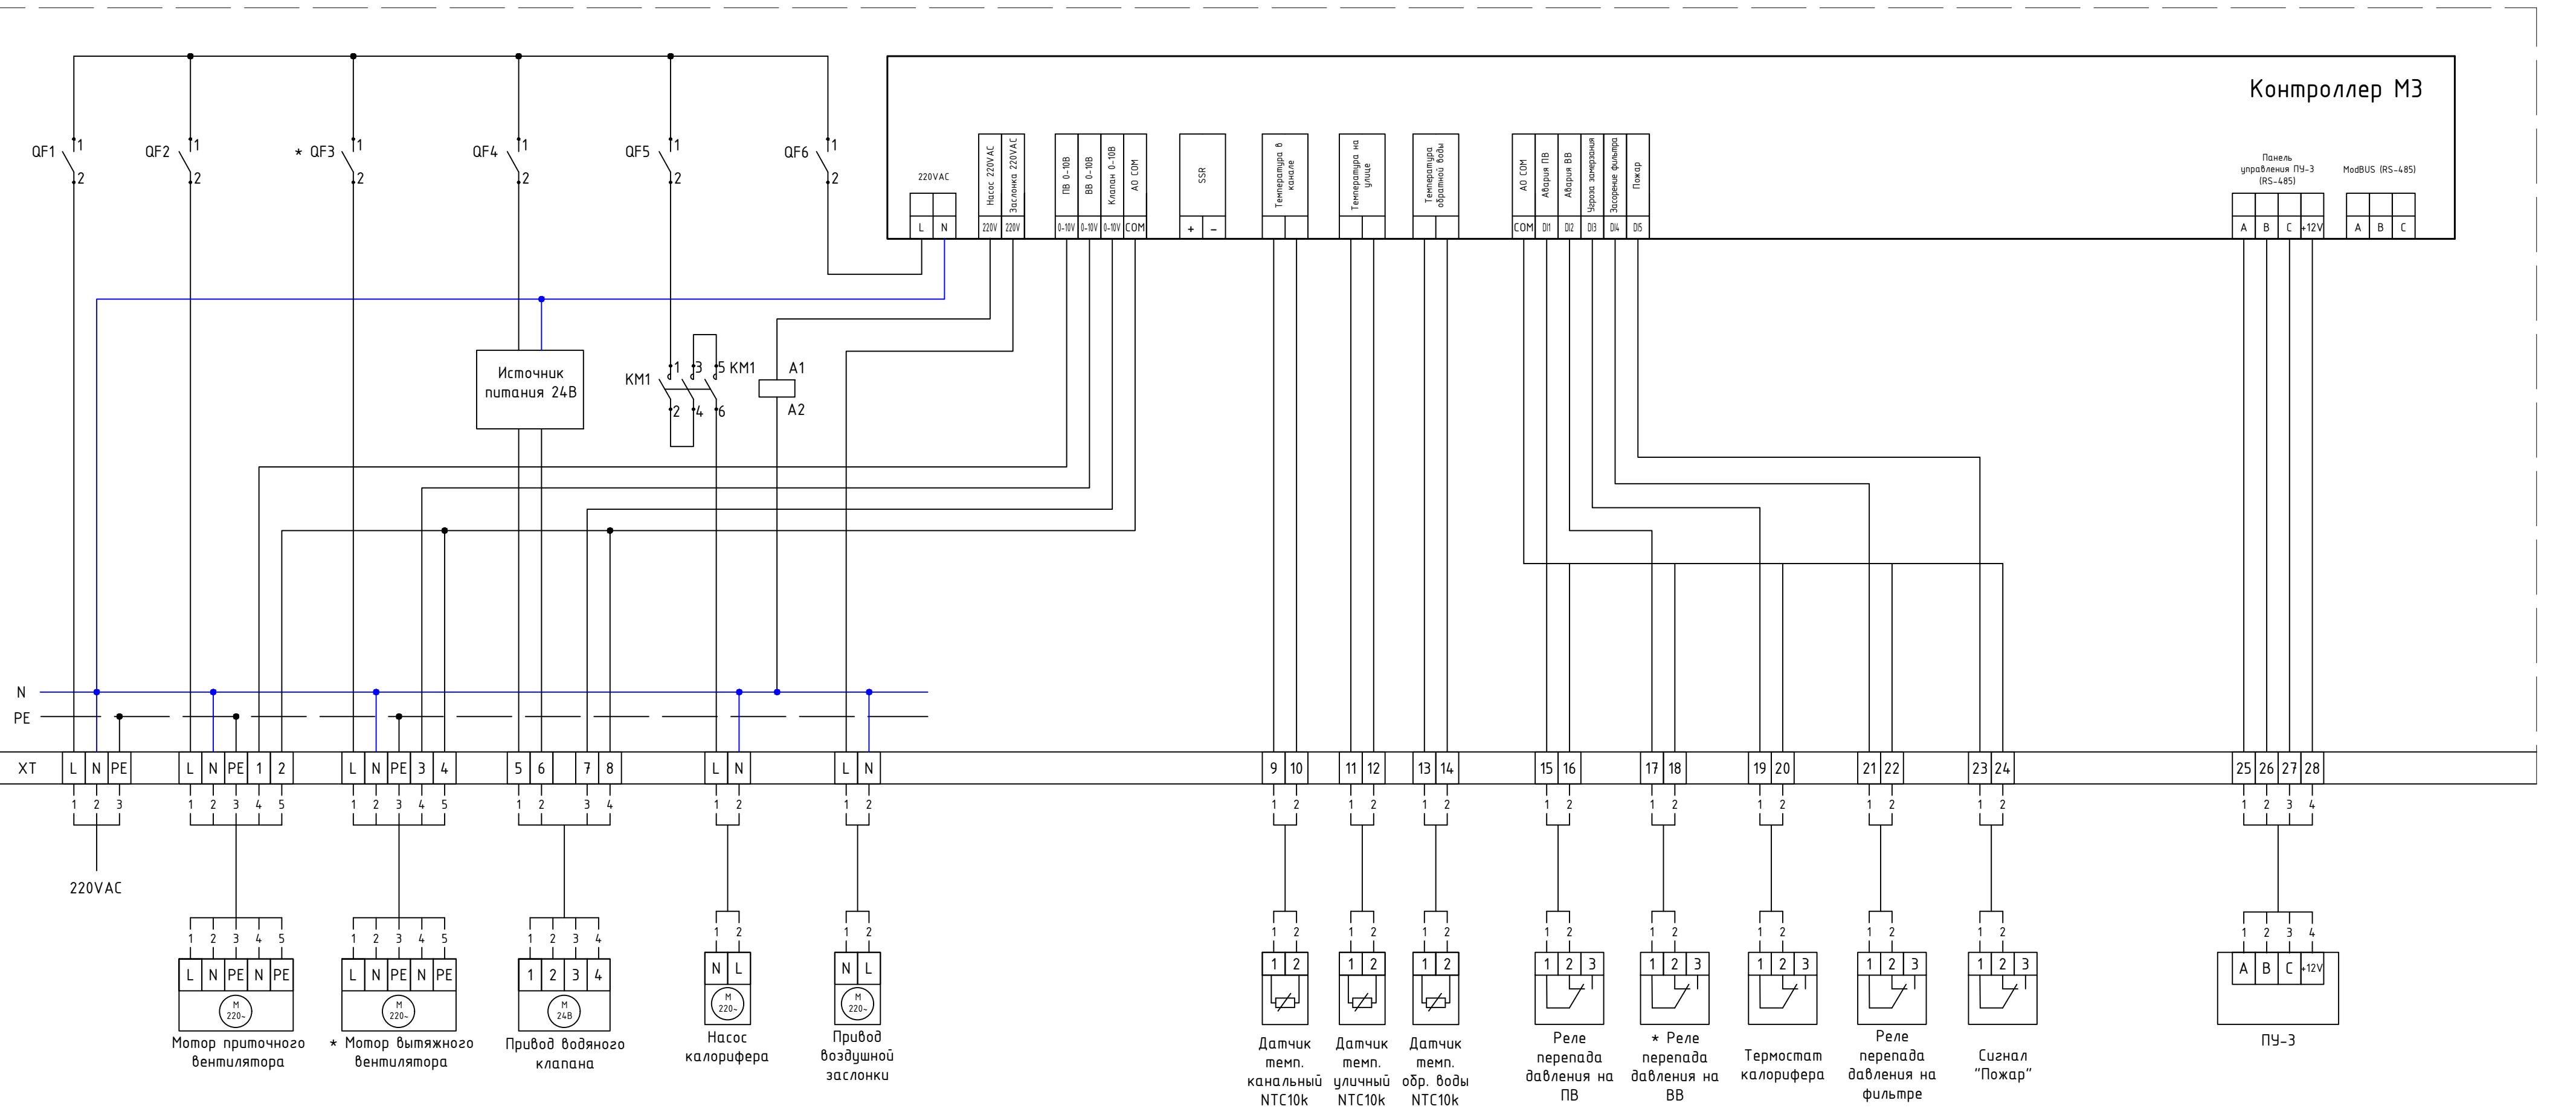

Примечание:

QF1 - QF6 - выключатель автоматический однополюсный  
 KM1 - контактор трех-полюсный  
 XT1..28 - клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок".  
 Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.  
 Доверьте эту работу профессионалам.

Термо-сопротивления (датчики температуры) применять типа NTC10k.

\* - обозначены optionalные устройства

# Схема управления с электрическим нагревателем

